
Elektrischer Anschlussplan Ospa-CompactControl WEB S

Privat Art.- Nr. 61 006 10 | **Öffentlich** Art.- Nr. 61 008 20 | 1x Pumpe bis **3 kW 400 V**

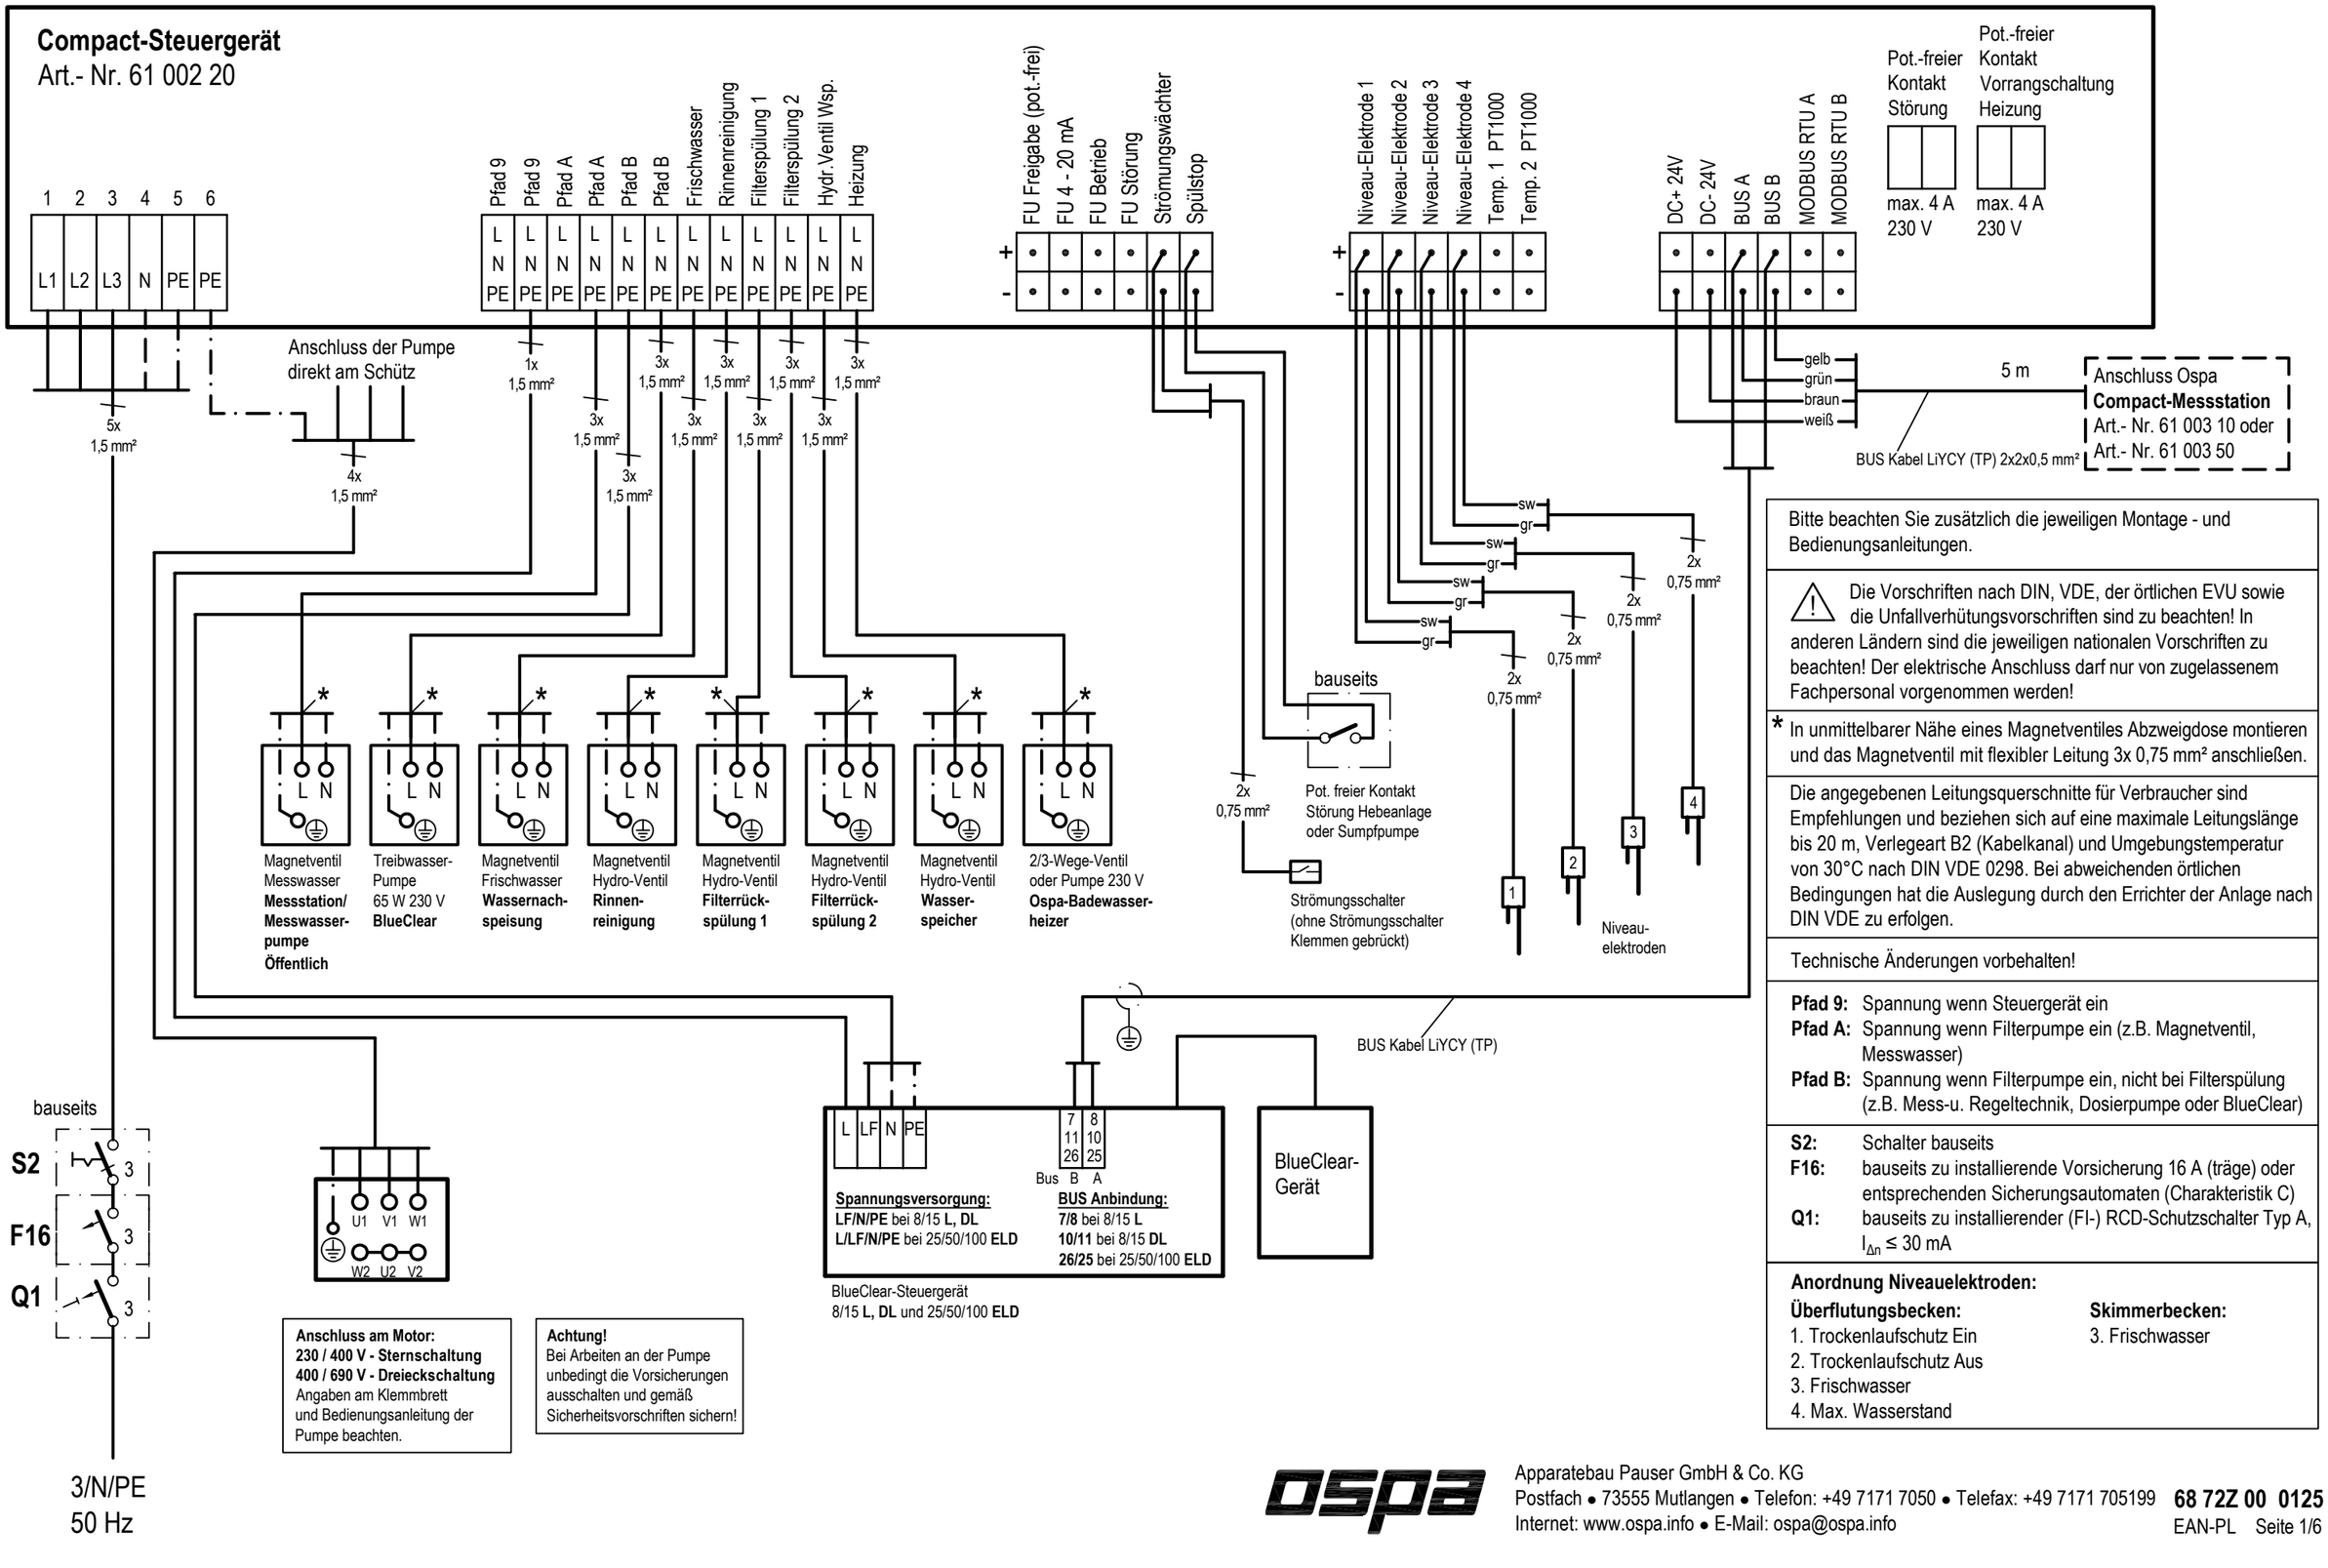

Bitte beachten Sie zusätzlich die jeweiligen Montage - und Bedienungsanleitungen.

⚠ Die Vorschriften nach DIN, VDE, der örtlichen EVU sowie die Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten! In anderen Ländern sind die jeweiligen nationalen Vorschriften zu beachten! Der elektrische Anschluss darf nur von zugelassenem Fachpersonal vorgenommen werden!

* In unmittelbarer Nähe eines Magnetventiles Abzweigdose montieren und das Magnetventil mit flexibler Leitung 3x 0,75 mm² anschließen.

Die angegebenen Leitungsquerschnitte für Verbraucher sind Empfehlungen und beziehen sich auf eine maximale Leitungslänge bis 20 m, Verlegeart B2 (Kabelkanal) und Umgebungstemperatur von 30°C nach DIN VDE 0298. Bei abweichenden örtlichen Bedingungen hat die Auslegung durch den Errichter der Anlage nach DIN VDE zu erfolgen.

Technische Änderungen vorbehalten!

Pfad 9: Spannung wenn Steuergerät ein
Pfad A: Spannung wenn Filterpumpe ein (z.B. Magnetventil, Messwasser)
Pfad B: Spannung wenn Filterpumpe ein, nicht bei Filterspülung (z.B. Mess-u. Regeltechnik, Dosierpumpe oder BlueClear)

S2: Schalter bauseits
F16: bauseits zu installierende Vorsicherung 16 A (träge) oder entsprechenden Sicherungsautomaten (Charakteristik C)
Q1: bauseits zu installierender (FI-) RCD-Schutzschalter Typ A, $I_{\Delta n} \leq 30$ mA

Anordnung Niveauelektroden:


Überflutungsbecken:
1. Trockenlaufschutz Ein
2. Trockenlaufschutz Aus
3. Frischwasser
4. Max. Wasserstand

Skimmerbecken:
3. Frischwasser

Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG
Postfach • 73555 Mutlangen • Telefon: +49 7171 7050 • Telefax: +49 7171 705199
Internet: www.ospa.info • E-Mail: ospa@ospa.info

Elektrischer Anschlussplan Ospa-CompactControl WEB S

Privat Art.- Nr. 61 006 10 | **Öffentlich** Art.- Nr. 61 008 20 | 1x Pumpe bis **1,1 kW 230 V**

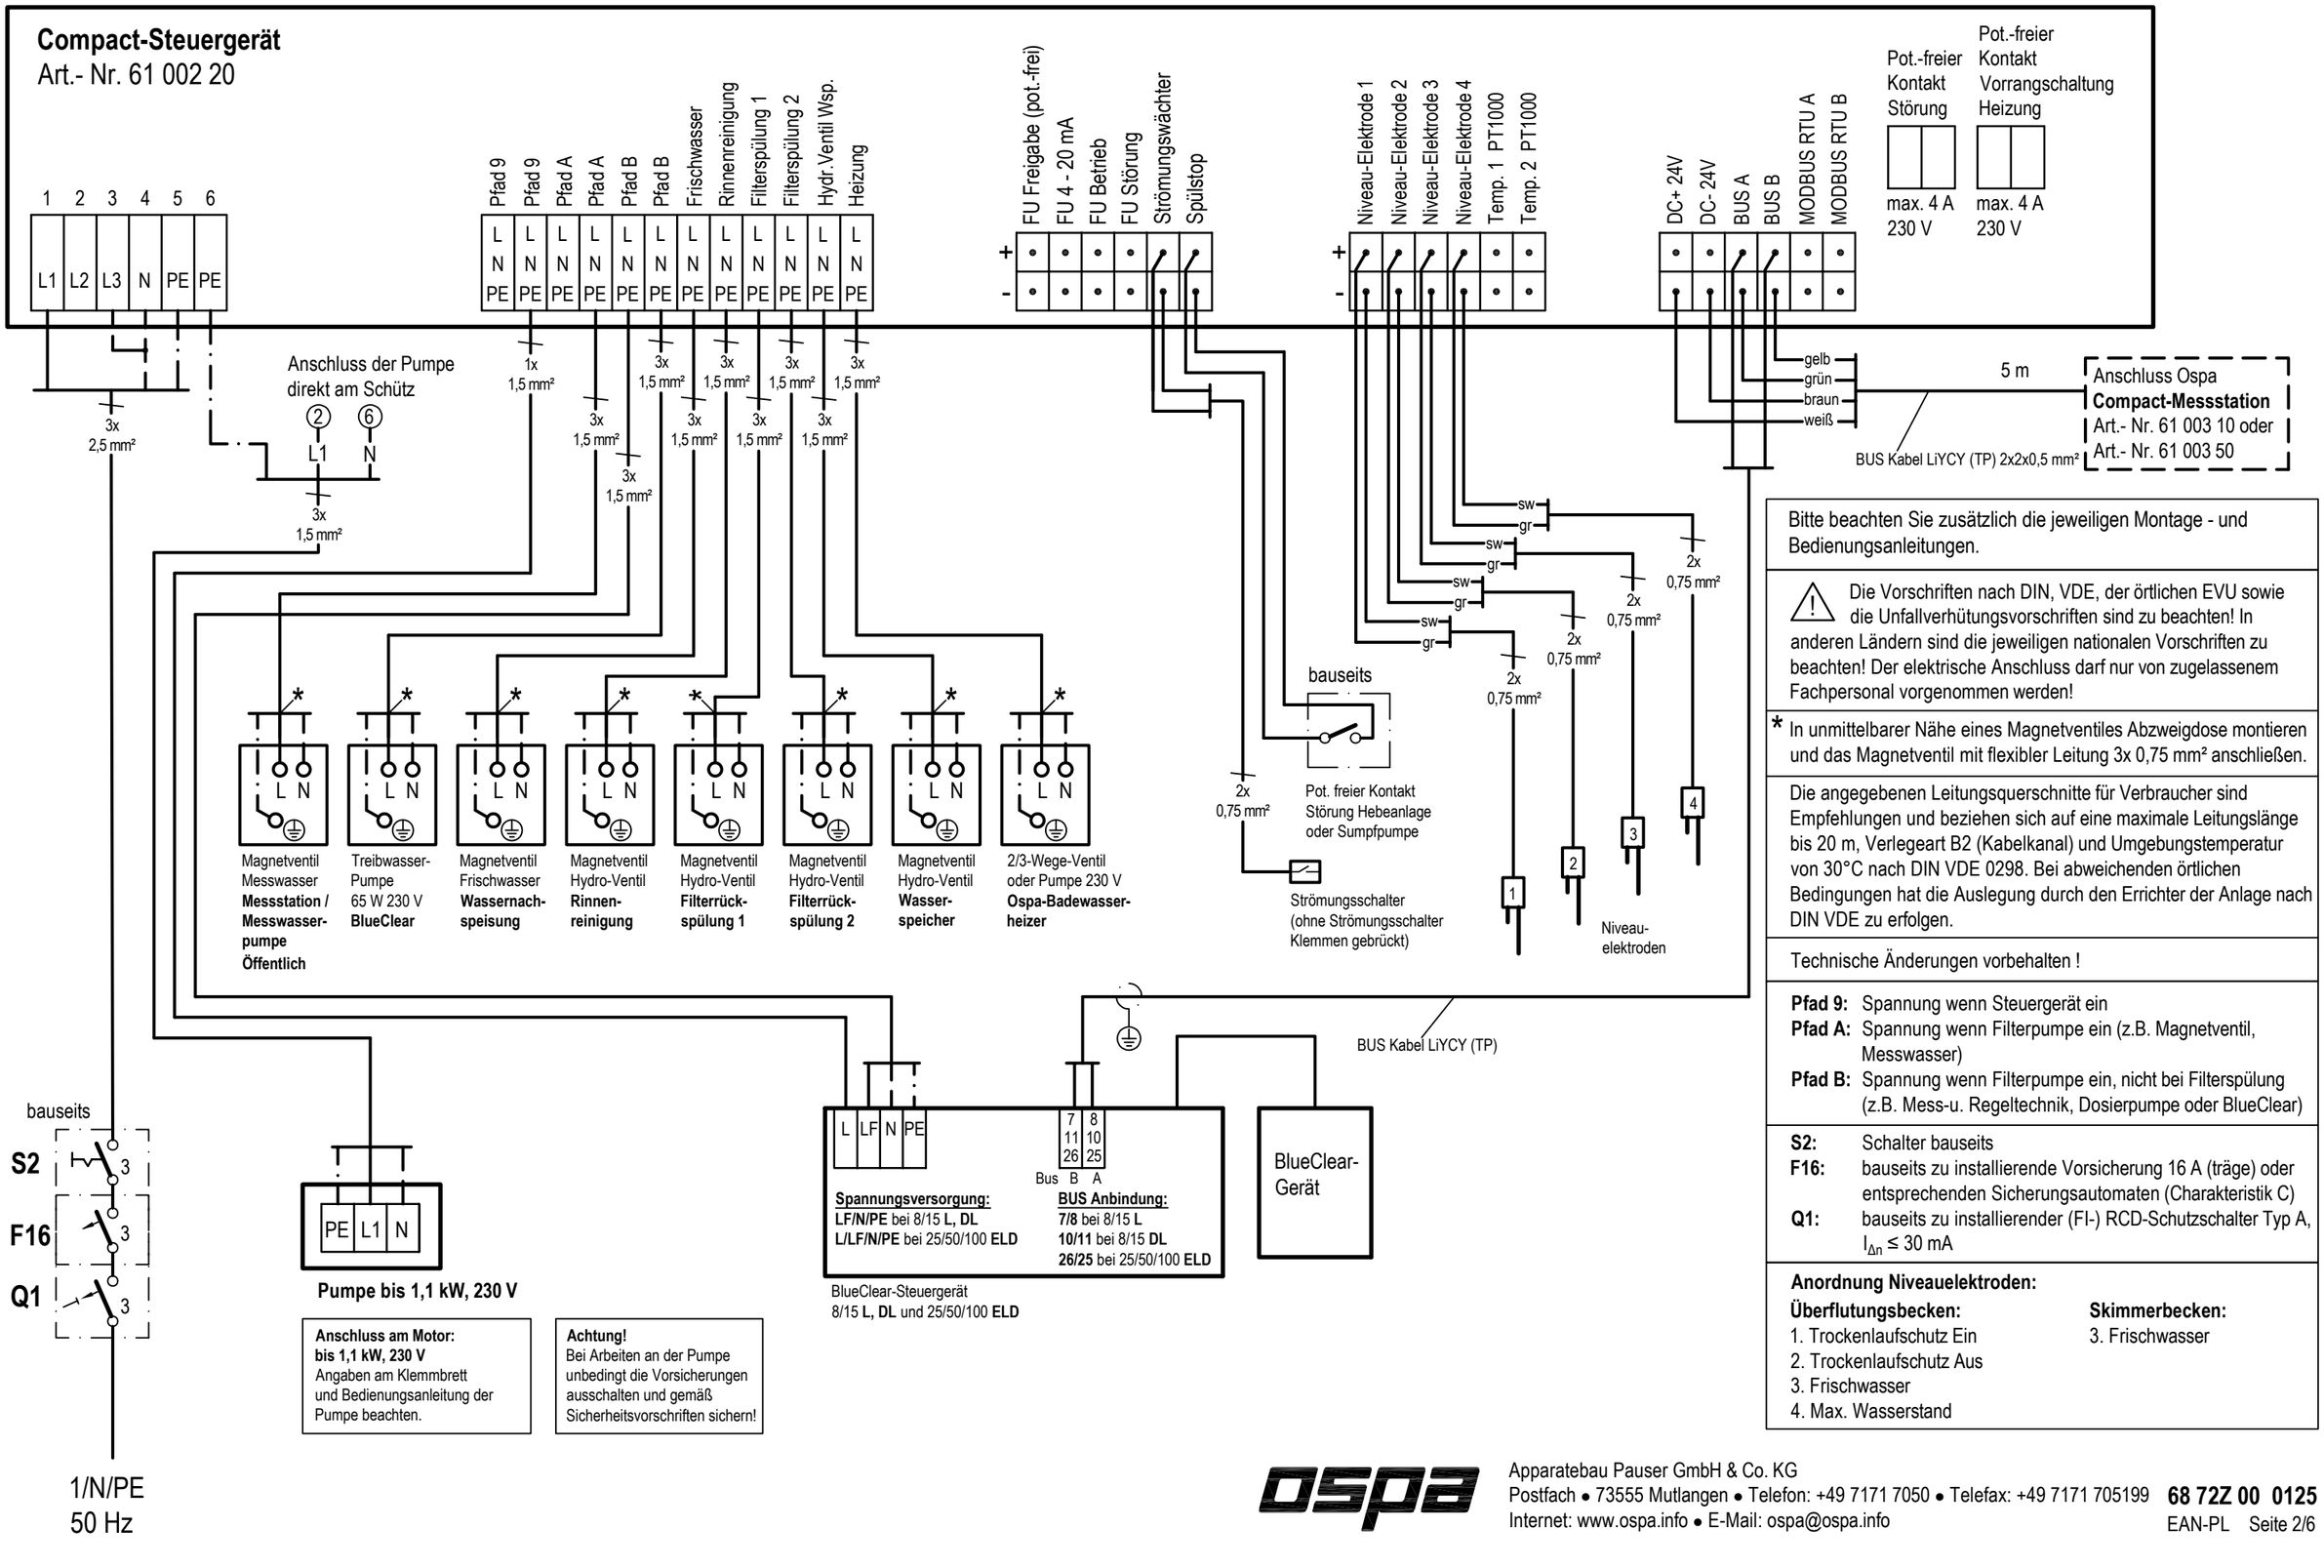

Bitte beachten Sie zusätzlich die jeweiligen Montage - und Bedienungsanleitungen.

⚠ Die Vorschriften nach DIN, VDE, der örtlichen EVU sowie die Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten! In anderen Ländern sind die jeweiligen nationalen Vorschriften zu beachten! Der elektrische Anschluss darf nur von zugelassenem Fachpersonal vorgenommen werden!

* In unmittelbarer Nähe eines Magnetventiles Abzweigdose montieren und das Magnetventil mit flexibler Leitung 3x 0,75 mm² anschließen.

Die angegebenen Leitungsquerschnitte für Verbraucher sind Empfehlungen und beziehen sich auf eine maximale Leitungslänge bis 20 m, Verlegeart B2 (Kabelkanal) und Umgebungstemperatur von 30°C nach DIN VDE 0298. Bei abweichenden örtlichen Bedingungen hat die Auslegung durch den Errichter der Anlage nach DIN VDE zu erfolgen.

Technische Änderungen vorbehalten !

Pfad 9: Spannung wenn Steuergerät ein
Pfad A: Spannung wenn Filterpumpe ein (z.B. Magnetventil, Messwasser)
Pfad B: Spannung wenn Filterpumpe ein, nicht bei Filterspülung (z.B. Mess-u. Regeltechnik, Dosierpumpe oder BlueClear)

S2: Schalter bauseits
F16: bauseits zu installierende Vorsicherung 16 A (träge) oder entsprechenden Sicherungsautomaten (Charakteristik C)
Q1: bauseits zu installierender (FI-) RCD-Schutzschalter Typ A, $I_{\Delta n} \leq 30$ mA

Anordnung Niveauelektroden:


Überflutungsbecken:
1. Trockenlaufschutz Ein
2. Trockenlaufschutz Aus
3. Frischwasser
4. Max. Wasserstand

Skimmerbecken:
3. Frischwasser

Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG
Postfach • 73555 Mutlangen • Telefon: +49 7171 7050 • Telefax: +49 7171 705199
Internet: www.ospa.info • E-Mail: ospa@ospa.info

Elektrischer Anschlussplan Ospa-CompactControl WEB S

Privat Art.- Nr. 61 006 10 | **Öffentlich** Art.- Nr. 61 008 20 | mit **Ospa-Frequenzumrichter 400 V extern**

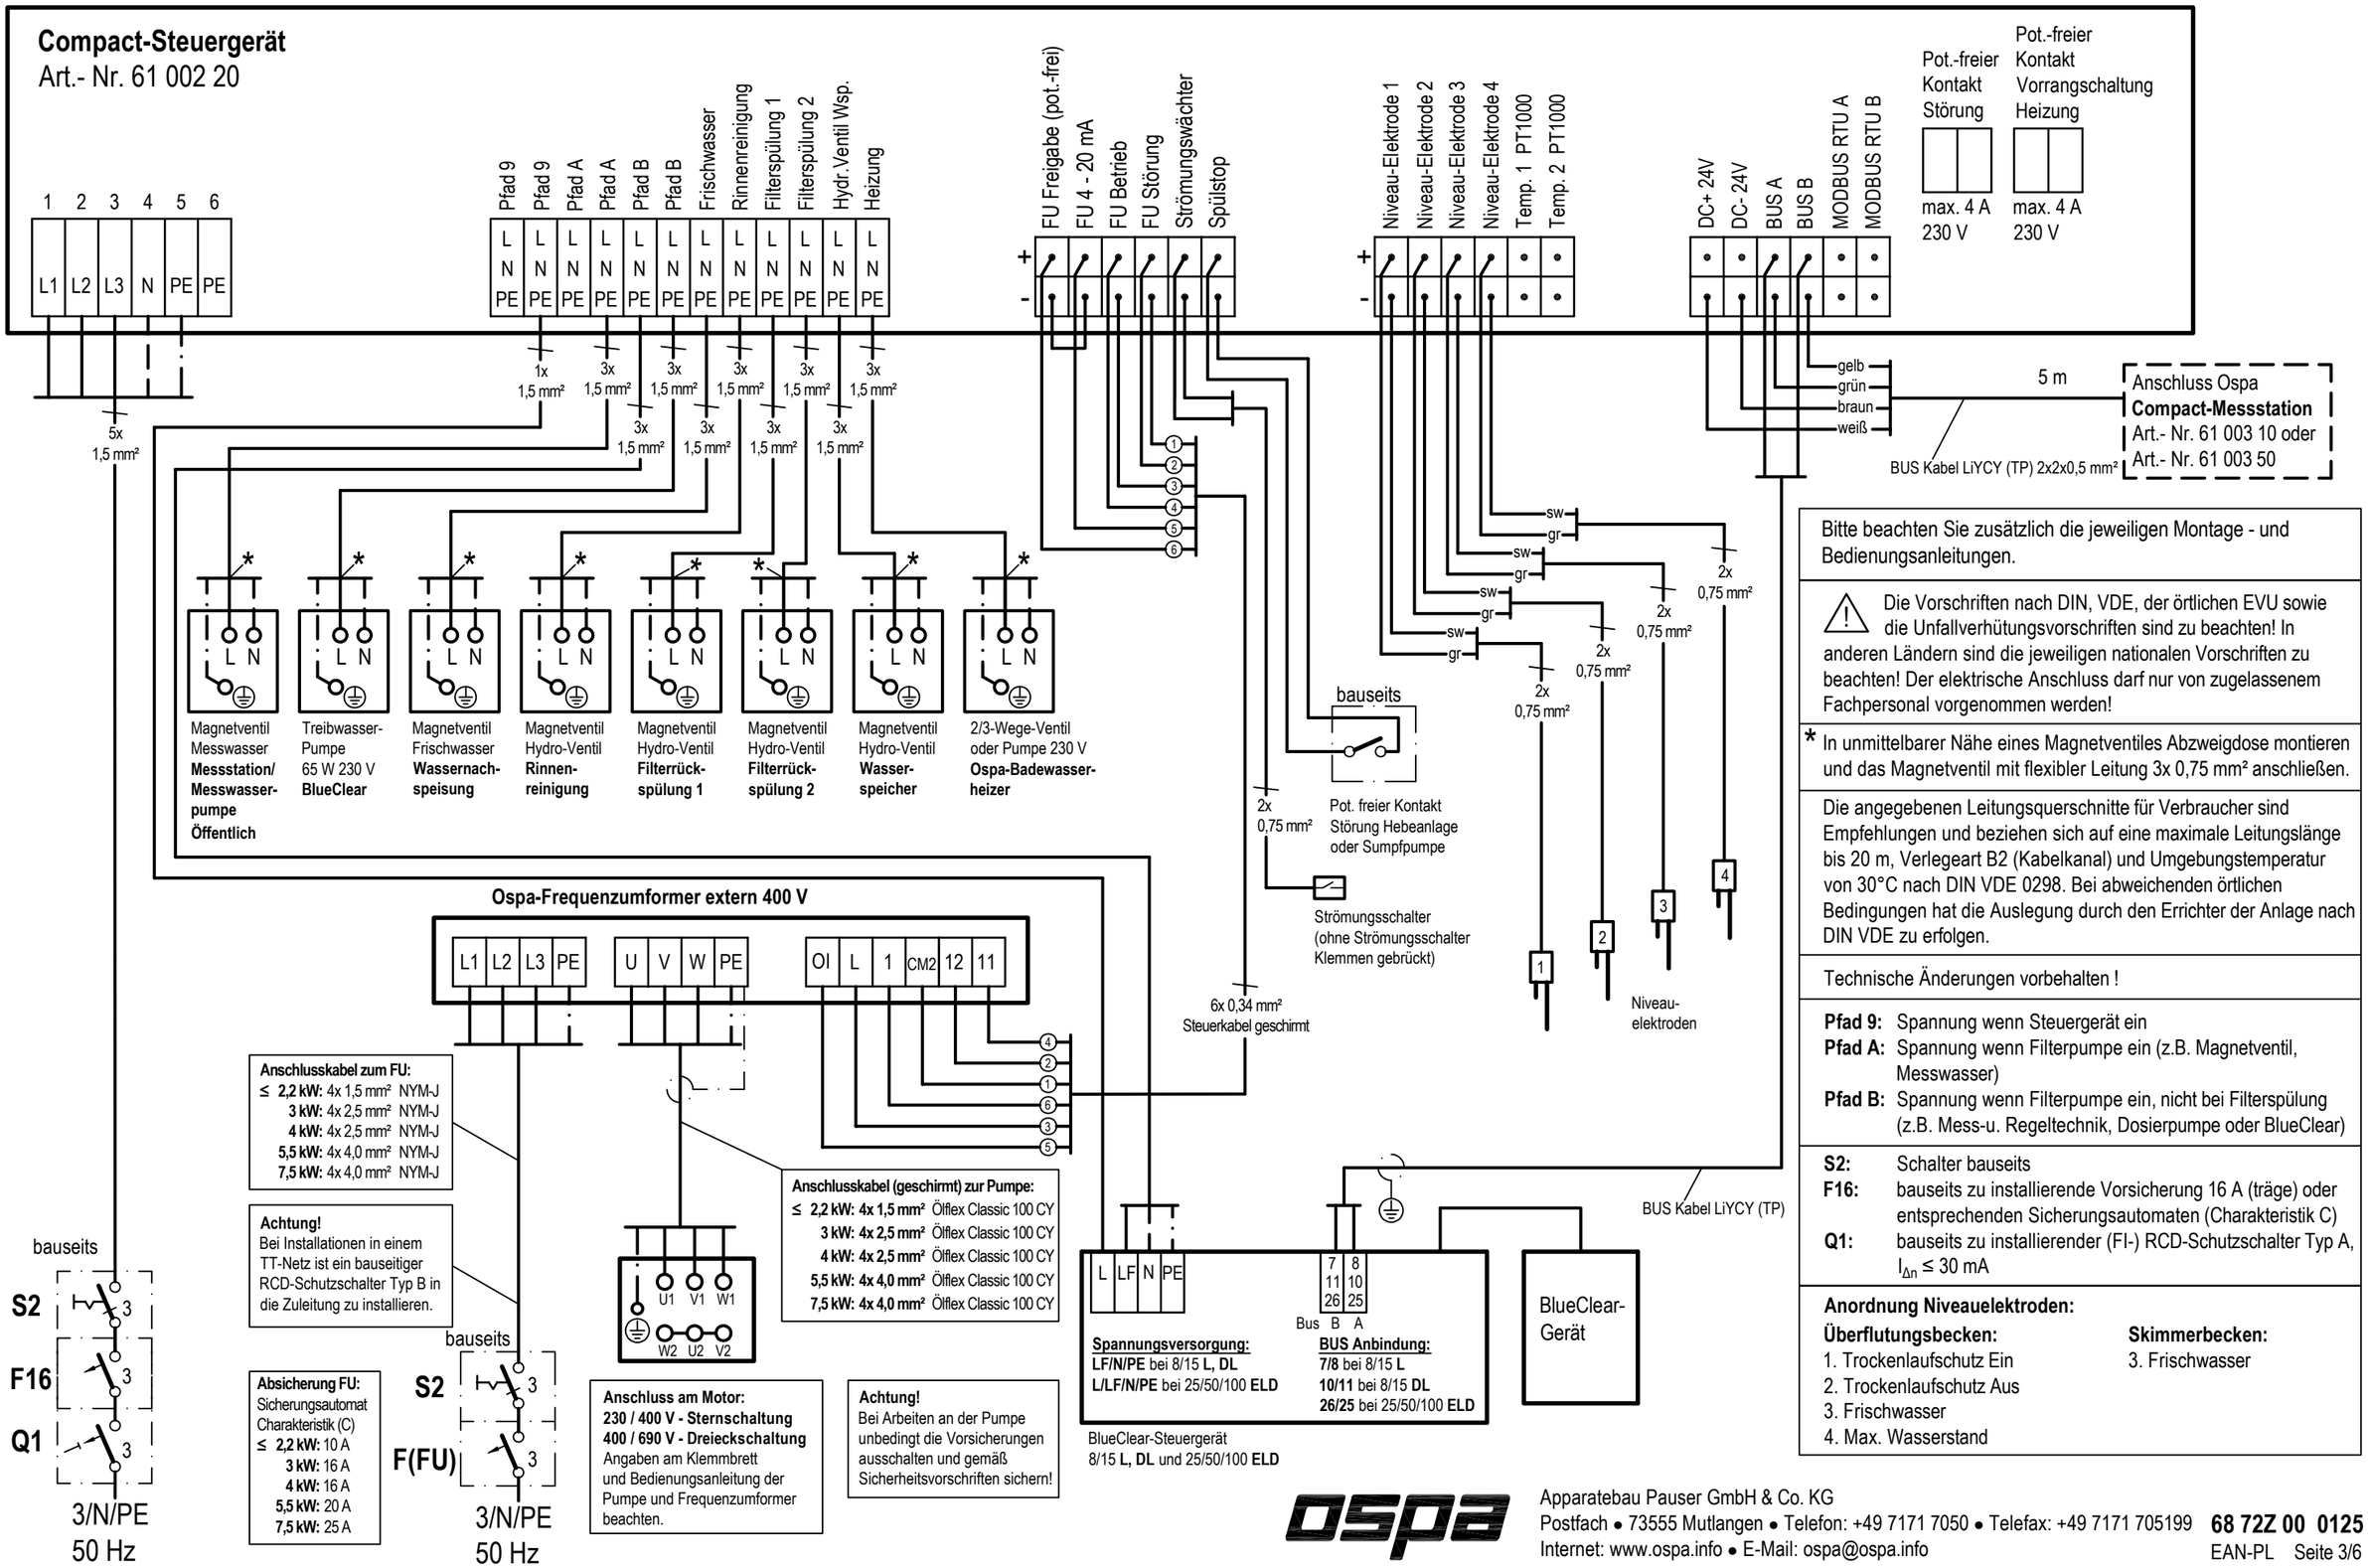

Bitte beachten Sie zusätzlich die jeweiligen Montage - und Bedienungsanleitungen.

⚠ Die Vorschriften nach DIN, VDE, der örtlichen EVU sowie die Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten! In anderen Ländern sind die jeweiligen nationalen Vorschriften zu beachten! Der elektrische Anschluss darf nur von zugelassenem Fachpersonal vorgenommen werden!

* In unmittelbarer Nähe eines Magnetventiles Abzweigdose montieren und das Magnetventil mit flexibler Leitung 3x 0,75 mm² anschließen.

Die angegebenen Leitungsquerschnitte für Verbraucher sind Empfehlungen und beziehen sich auf eine maximale Leitungslänge bis 20 m, Verlegeart B2 (Kabelkanal) und Umgebungstemperatur von 30°C nach DIN VDE 0298. Bei abweichenden örtlichen Bedingungen hat die Auslegung durch den Errichter der Anlage nach DIN VDE zu erfolgen.

Technische Änderungen vorbehalten !

Pfad 9: Spannung wenn Steuergerät ein
Pfad A: Spannung wenn Filterpumpe ein (z.B. Magnetventil, Messwasser)
Pfad B: Spannung wenn Filterpumpe ein, nicht bei Filterspülung (z.B. Mess-u. Regeltechnik, Dosierpumpe oder BlueClear)

S2: Schalter bauseits
F16: bauseits zu installierende Vorsicherung 16 A (träge) oder entsprechenden Sicherungsautomaten (Charakteristik C)
Q1: bauseits zu installierender (FI-) RCD-Schutzschalter Typ A, $I_{\Delta n} \leq 30$ mA

Anordnung Niveauelektroden:


Überflutungsbecken:
1. Trockenlaufschutz Ein
2. Trockenlaufschutz Aus
3. Frischwasser
4. Max. Wasserstand

Skimmerbecken:
3. Frischwasser

Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG
Postfach • 73555 Mutlangen • Telefon: +49 7171 7050 • Telefax: +49 7171 705199
Internet: www.ospa.info • E-Mail: ospa@ospa.info

Elektrischer Anschlussplan Ospa-CompactControl WEB S

Privat Art.- Nr. 61 006 10 | **Öffentlich** Art.- Nr. 61 008 20 | 1x Ospa-Pumpe **EcoFL 680 W 230 V mit Drehzahlregelung**

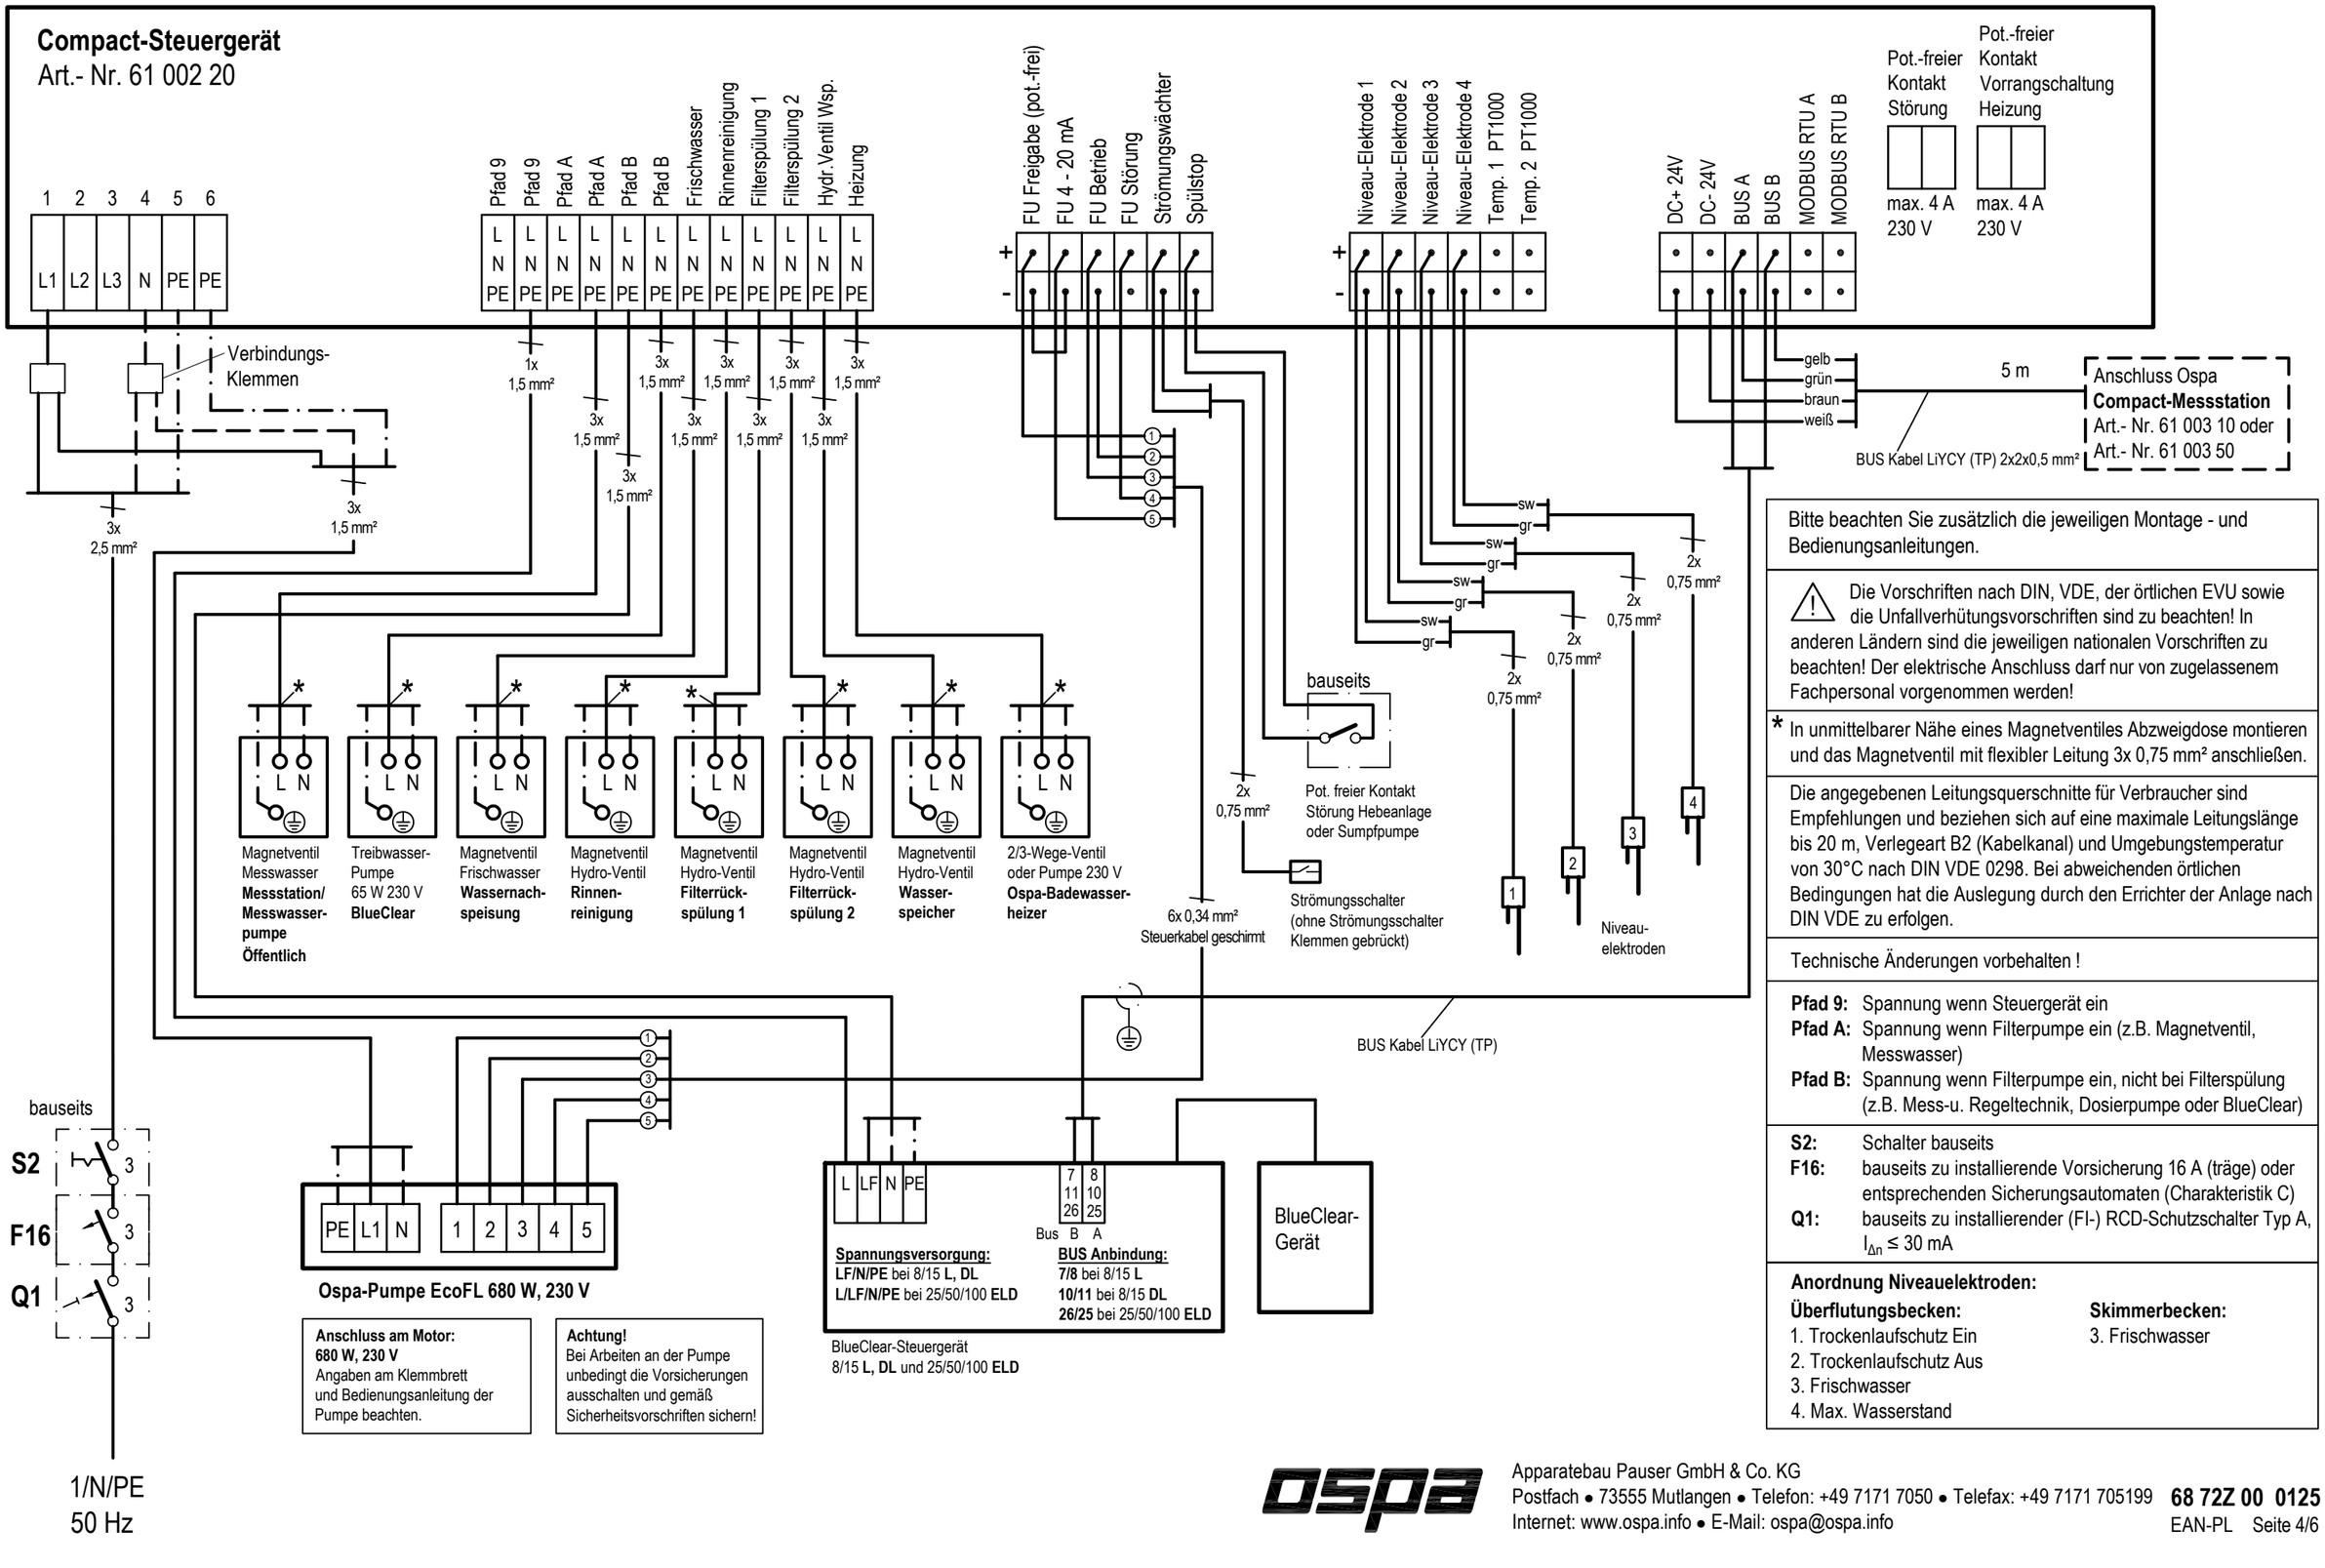

Bitte beachten Sie zusätzlich die jeweiligen Montage - und Bedienungsanleitungen.

⚠ Die Vorschriften nach DIN, VDE, der örtlichen EVU sowie die Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten! In anderen Ländern sind die jeweiligen nationalen Vorschriften zu beachten! Der elektrische Anschluss darf nur von zugelassenem Fachpersonal vorgenommen werden!

* In unmittelbarer Nähe eines Magnetventiles Abzweigdose montieren und das Magnetventil mit flexibler Leitung 3x 0,75 mm² anschließen.

Die angegebenen Leitungsquerschnitte für Verbraucher sind Empfehlungen und beziehen sich auf eine maximale Leitungslänge bis 20 m, Verlegeart B2 (Kabelkanal) und Umgebungstemperatur von 30°C nach DIN VDE 0298. Bei abweichenden örtlichen Bedingungen hat die Auslegung durch den Errichter der Anlage nach DIN VDE zu erfolgen.

Technische Änderungen vorbehalten !

Pfad 9: Spannung wenn Steuergerät ein
Pfad A: Spannung wenn Filterpumpe ein (z.B. Magnetventil, Messwasser)
Pfad B: Spannung wenn Filterpumpe ein, nicht bei Filterspülung (z.B. Mess-u. Regeltechnik, Dosierpumpe oder BlueClear)

S2: Schalter bauseits
F16: bauseits zu installierende Vorsicherung 16 A (träge) oder entsprechenden Sicherungsautomaten (Charakteristik C)
Q1: bauseits zu installierender (FI-) RCD-Schutzschalter Typ A, $I_{\Delta n} \leq 30$ mA

Anordnung Niveauelektroden:


Überflutungsbecken:
1. Trockenlaufschutz Ein
2. Trockenlaufschutz Aus
3. Frischwasser
4. Max. Wasserstand

Skimmerbecken:
3. Frischwasser

Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG
Postfach • 73555 Mutlangen • Telefon: +49 7171 7050 • Telefax: +49 7171 705199
Internet: www.ospa.info • E-Mail: ospa@ospa.info

Elektrischer Anschlussplan Ospa-CompactControl WEB S

Privat Art.- Nr. 61 006 10 | **Öffentlich** Art.- Nr. 61 008 20 | mit **Ospa-Frequenzumrichter 400 V aufgebaut**

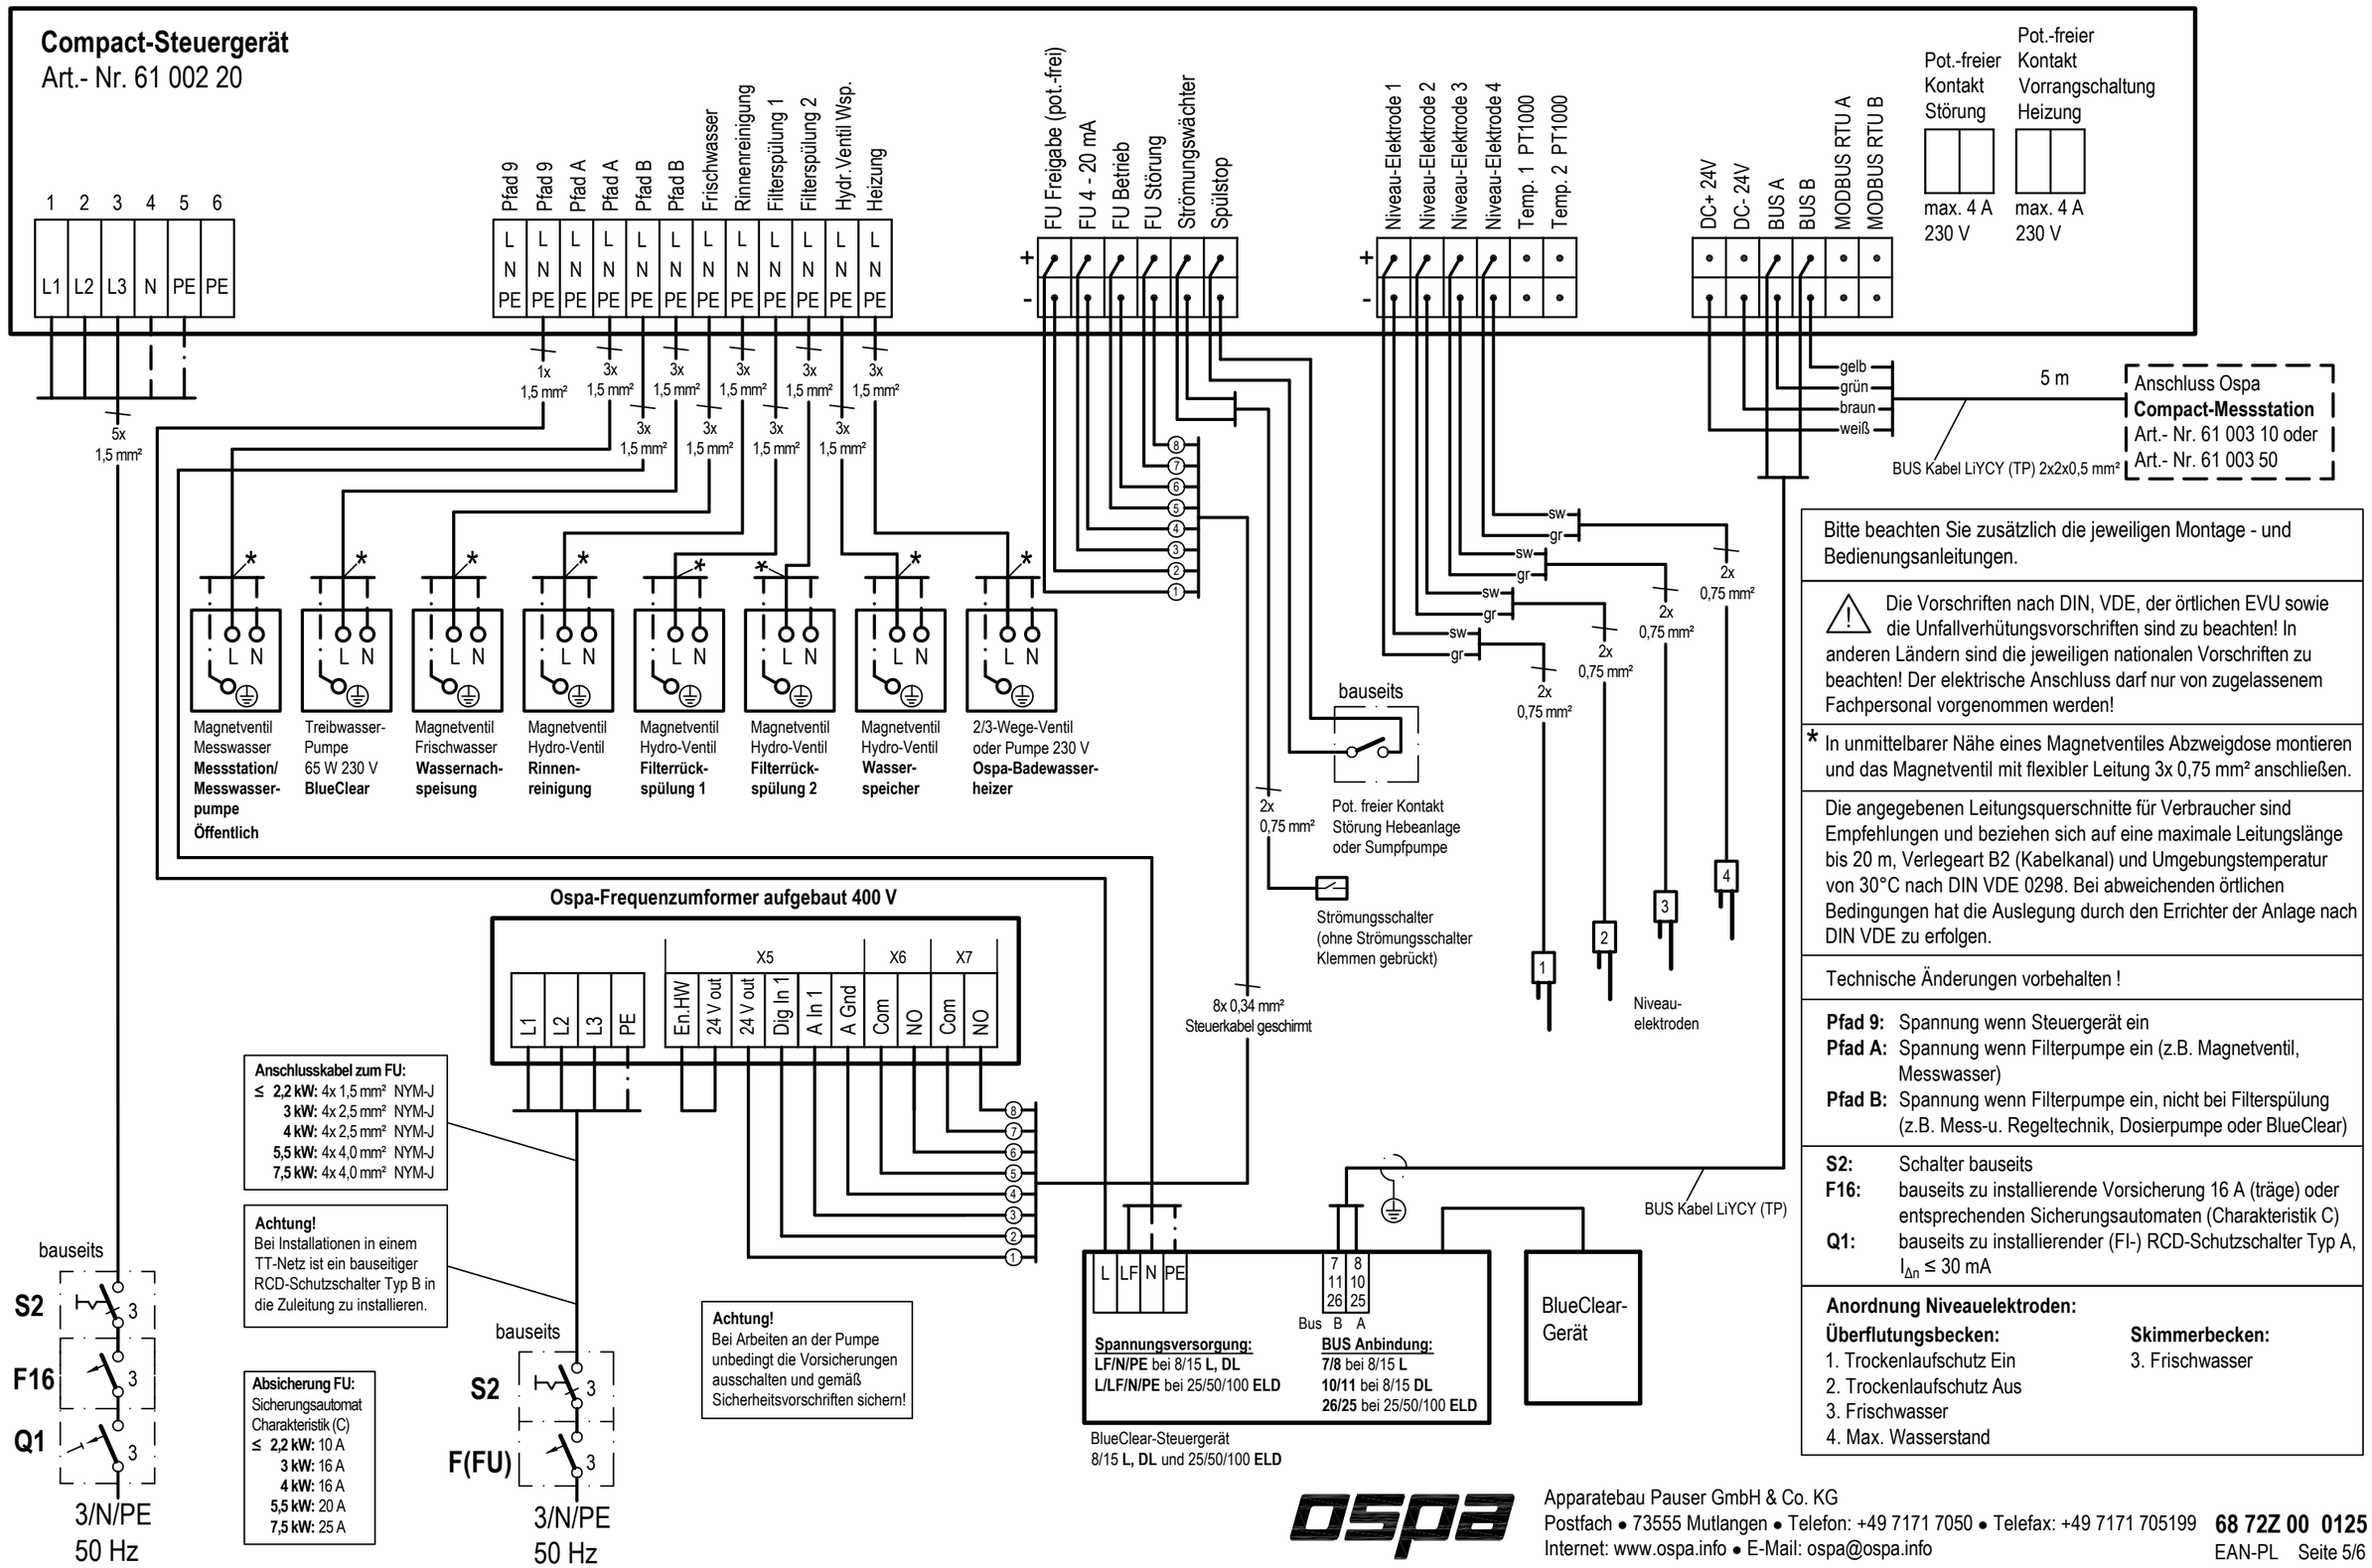

Bitte beachten Sie zusätzlich die jeweiligen Montage - und Bedienungsanleitungen.

⚠ Die Vorschriften nach DIN, VDE, der örtlichen EVU sowie die Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten! In anderen Ländern sind die jeweiligen nationalen Vorschriften zu beachten! Der elektrische Anschluss darf nur von zugelassenem Fachpersonal vorgenommen werden!

* In unmittelbarer Nähe eines Magnetventiles Abzweigdose montieren und das Magnetventil mit flexibler Leitung 3x 0,75 mm² anschließen.

Die angegebenen Leitungsquerschnitte für Verbraucher sind Empfehlungen und beziehen sich auf eine maximale Leitungslänge bis 20 m, Verlegeart B2 (Kabelkanal) und Umgebungstemperatur von 30°C nach DIN VDE 0298. Bei abweichenden örtlichen Bedingungen hat die Auslegung durch den Errichter der Anlage nach DIN VDE zu erfolgen.

Technische Änderungen vorbehalten !

Pfad 9: Spannung wenn Steuergerät ein
Pfad A: Spannung wenn Filterpumpe ein (z.B. Magnetventil, Messwasser)
Pfad B: Spannung wenn Filterpumpe ein, nicht bei Filterspülung (z.B. Mess-u. Regeltechnik, Dosierpumpe oder BlueClear)

S2: Schalter bauseits
F16: bauseits zu installierende Vorsicherung 16 A (träge) oder entsprechenden Sicherungsautomaten (Charakteristik C)
Q1: bauseits zu installierender (FI-) RCD-Schutzschalter Typ A, $I_{\Delta n} \leq 30$ mA

Anordnung Niveauelektroden:


Überflutungsbecken:
1. Trockenlaufschutz Ein
2. Trockenlaufschutz Aus
3. Frischwasser
4. Max. Wasserstand

Skimmerbecken:
3. Frischwasser

Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG
Postfach • 73555 Mutlangen • Telefon: +49 7171 7050 • Telefax: +49 7171 705199
Internet: www.ospa.info • E-Mail: ospa@ospa.info

Elektrischer Anschlussplan Ospa-CompactControl WEB S

Privat Art.- Nr. 61 006 10 | **Öffentlich** Art.- Nr. 61 008 20 | 1x Ospa-Pumpe 0,75 kW **mit Frequenzumrichter 230 V aufgebaut**

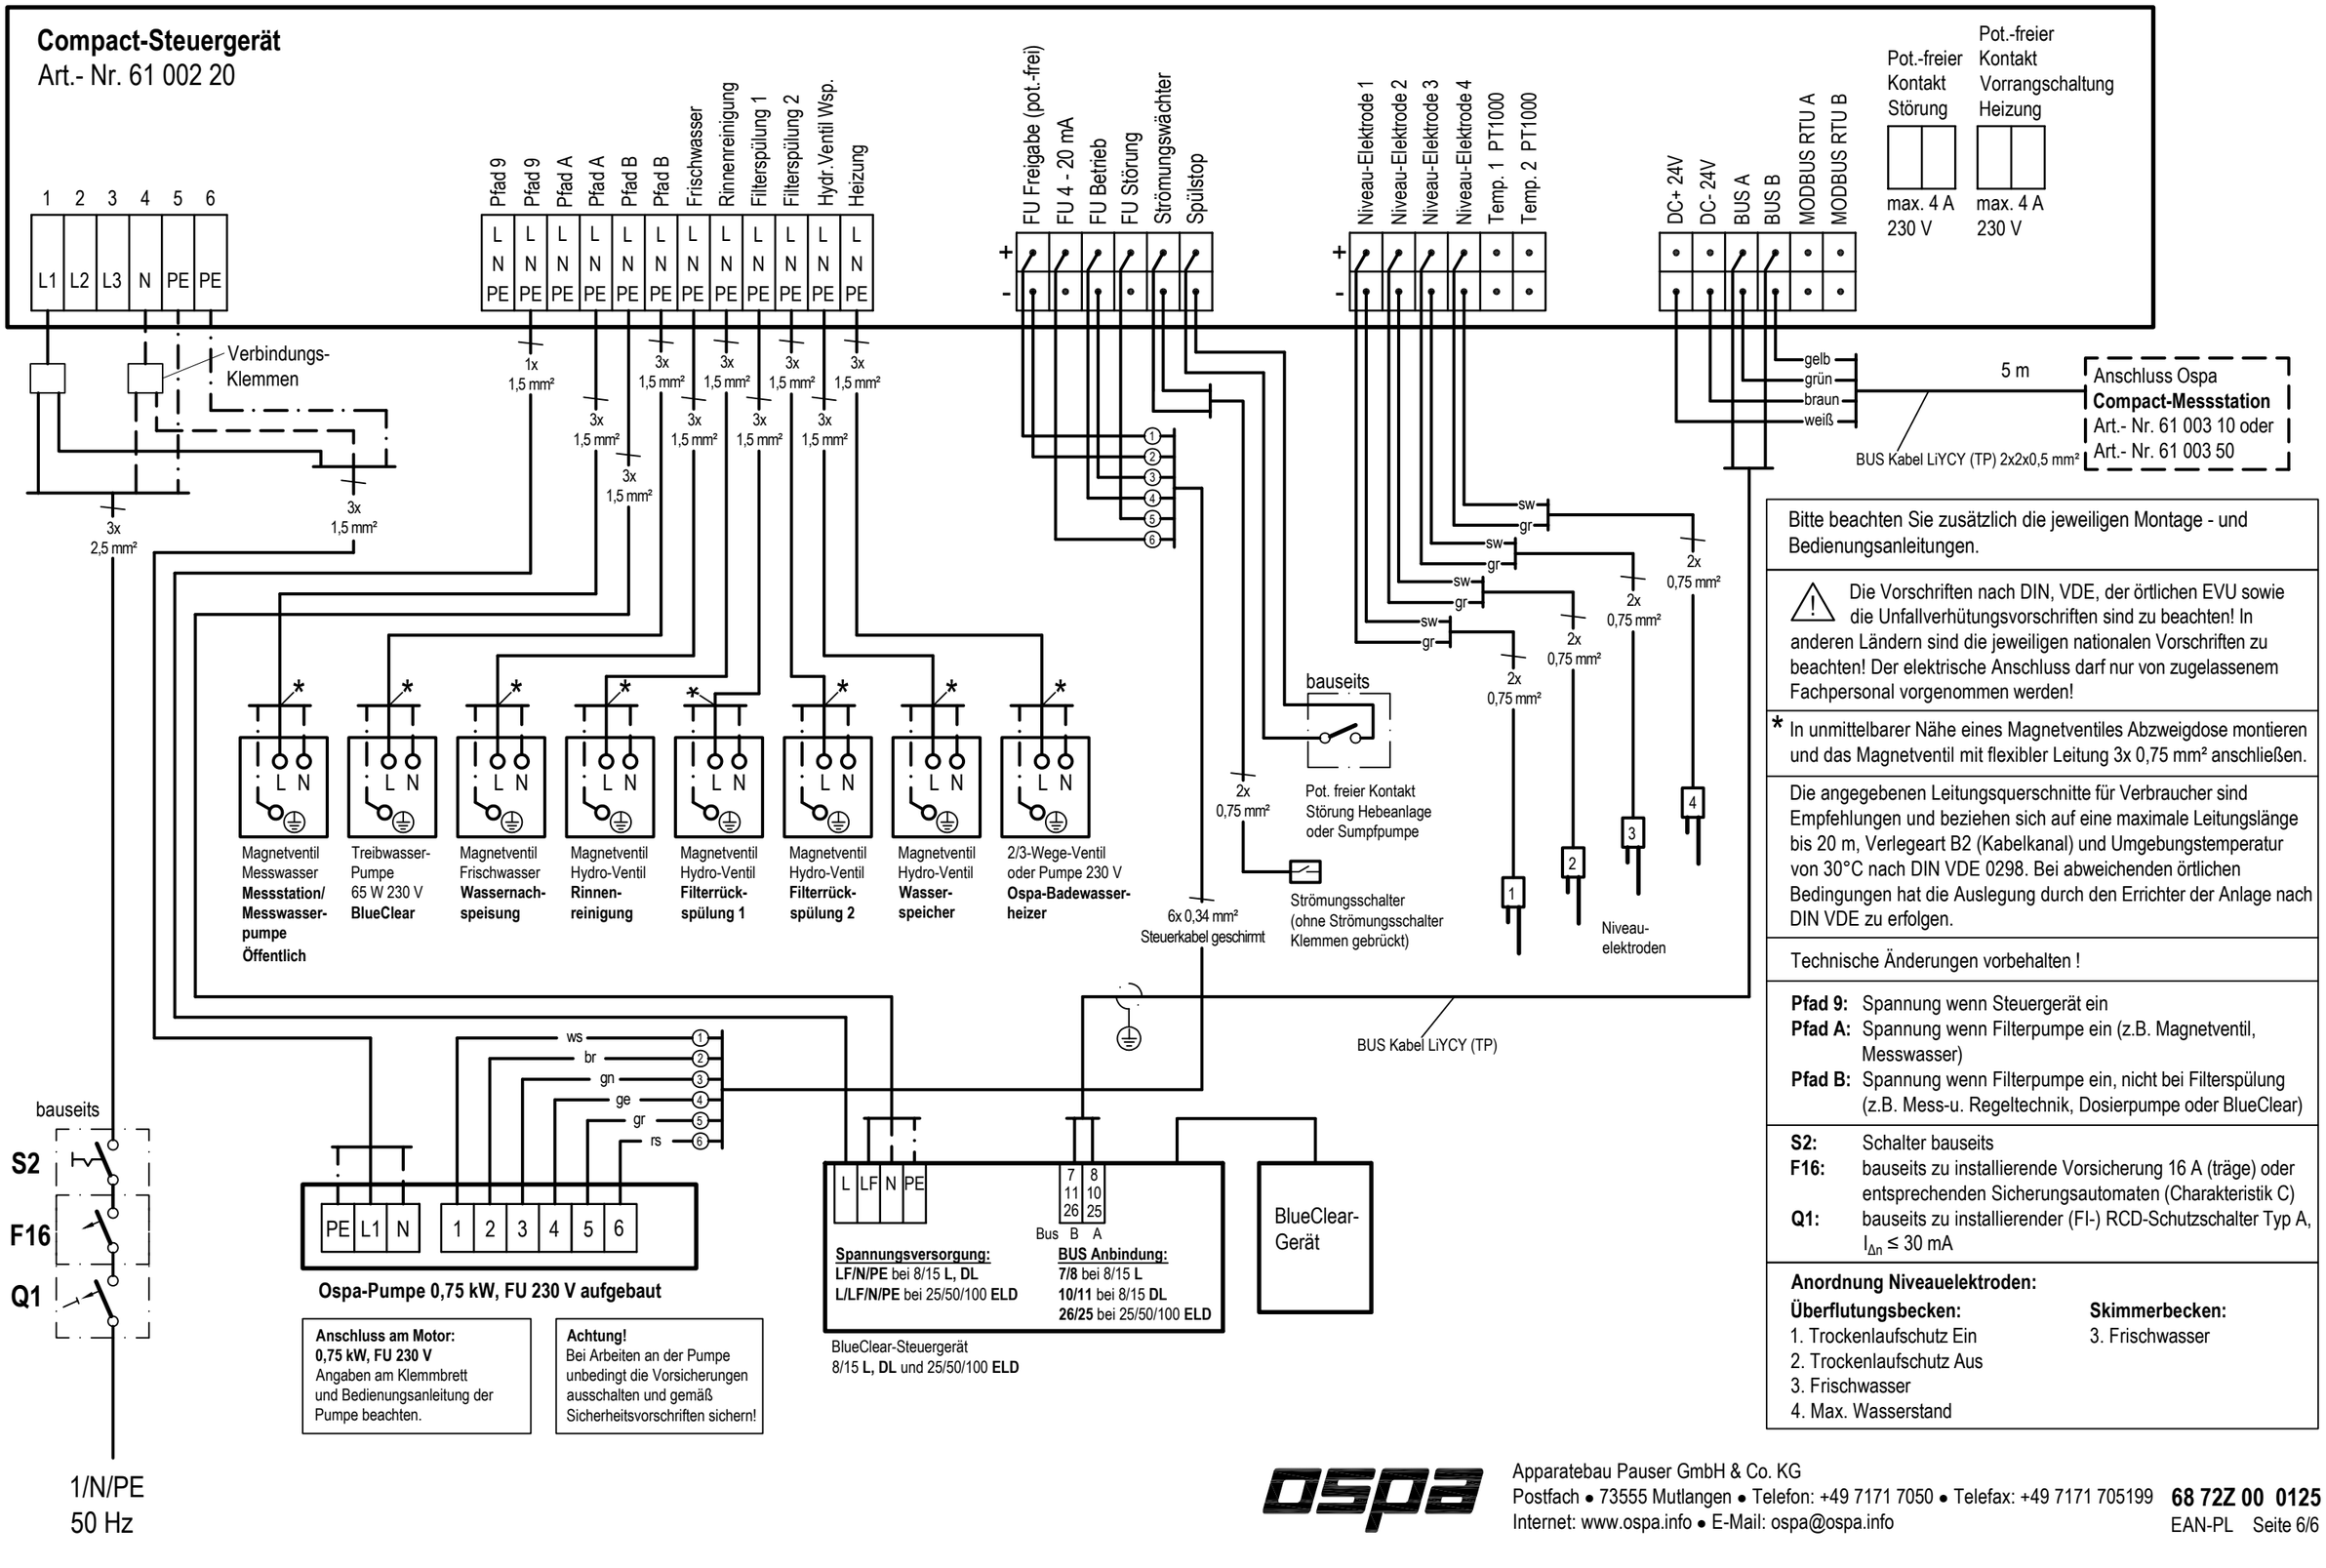

Bitte beachten Sie zusätzlich die jeweiligen Montage - und Bedienungsanleitungen.

⚠ Die Vorschriften nach DIN, VDE, der örtlichen EVU sowie die Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten! In anderen Ländern sind die jeweiligen nationalen Vorschriften zu beachten! Der elektrische Anschluss darf nur von zugelassenem Fachpersonal vorgenommen werden!

* In unmittelbarer Nähe eines Magnetventiles Abzweigdose montieren und das Magnetventil mit flexibler Leitung 3x 0,75 mm² anschließen.

Die angegebenen Leitungsquerschnitte für Verbraucher sind Empfehlungen und beziehen sich auf eine maximale Leitungslänge bis 20 m, Verlegeart B2 (Kabelkanal) und Umgebungstemperatur von 30°C nach DIN VDE 0298. Bei abweichenden örtlichen Bedingungen hat die Auslegung durch den Errichter der Anlage nach DIN VDE zu erfolgen.

Technische Änderungen vorbehalten !

Pfad 9: Spannung wenn Steuergerät ein
Pfad A: Spannung wenn Filterpumpe ein (z.B. Magnetventil, Messwasser)
Pfad B: Spannung wenn Filterpumpe ein, nicht bei Filterspülung (z.B. Mess-u. Regeltechnik, Dosierpumpe oder BlueClear)

S2: Schalter bauseits
F16: bauseits zu installierende Vorsicherung 16 A (träge) oder entsprechenden Sicherungsautomaten (Charakteristik C)
Q1: bauseits zu installierender (FI-) RCD-Schutzschalter Typ A, $I_{\Delta n} \leq 30$ mA

Anordnung Niveauelektroden:

Überflutungsbecken:
1. Trockenlaufschutz Ein
2. Trockenlaufschutz Aus
3. Frischwasser
4. Max. Wasserstand

Skimmerbecken:
3. Frischwasser

Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG
Postfach • 73555 Mutlangen • Telefon: +49 7171 7050 • Telefax: +49 7171 705199
Internet: www.ospa.info • E-Mail: ospa@ospa.info